



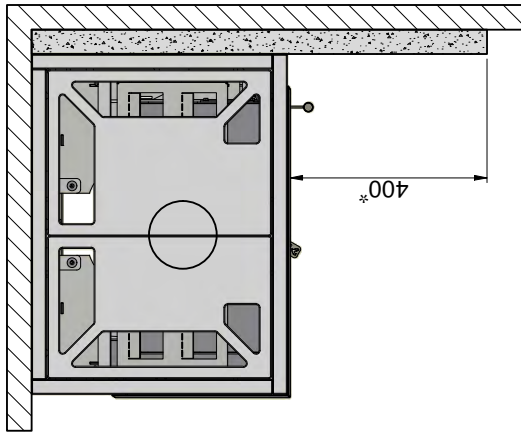

Instalación de Scan 5003-S contra pared combustible protegida por aislante

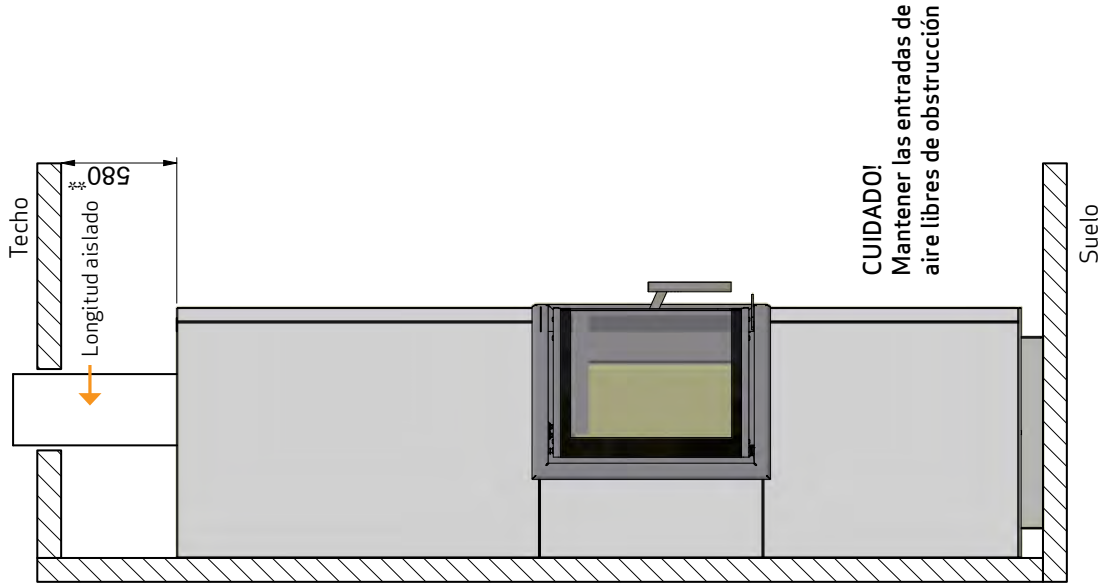

-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm.  
 Todas las distancias son distancias mínimas.  
 Estas distancias se aplican para un tubo de chimenea aislado, en todo su recorrido hasta la estufa.  
 \* Distancia al cristal  
 \*\* Distancia a techo combustible