Instalación en conexión con materiales inflamables

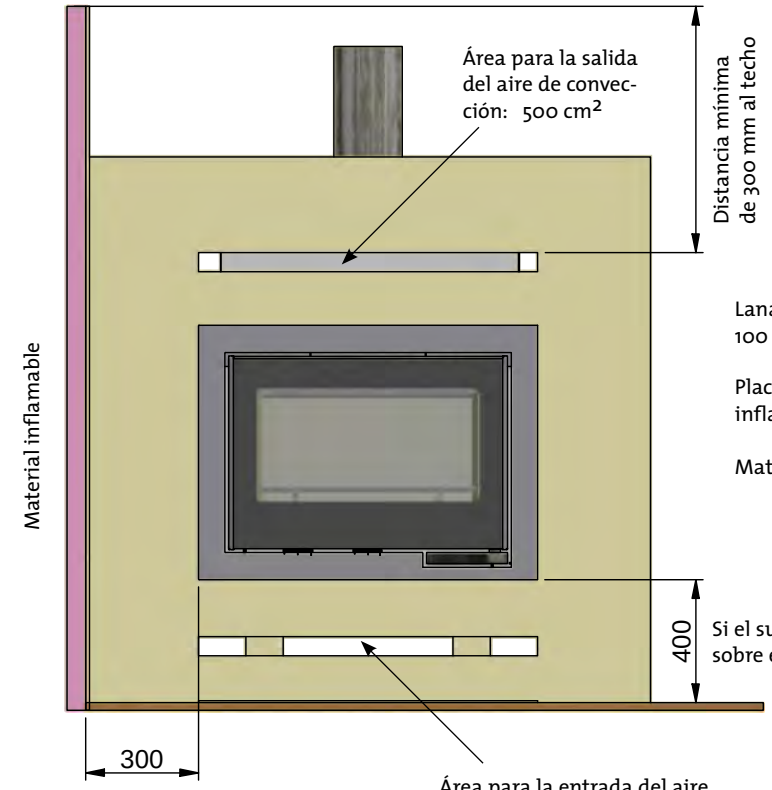

Distancia minima de 300 mm
a los materiales inflamables
Distancia minima de 120 mm
a los materiales no inflamables

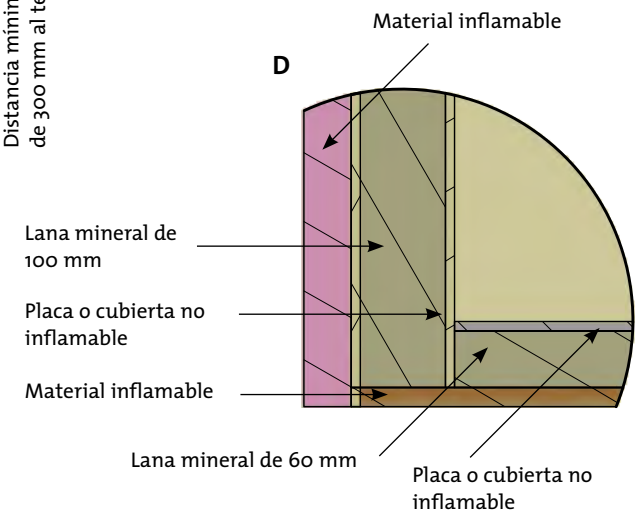

Si el suelo contiene materiales inflamables, la altura sobre el mismo debe ser de 400 mm como mínimo

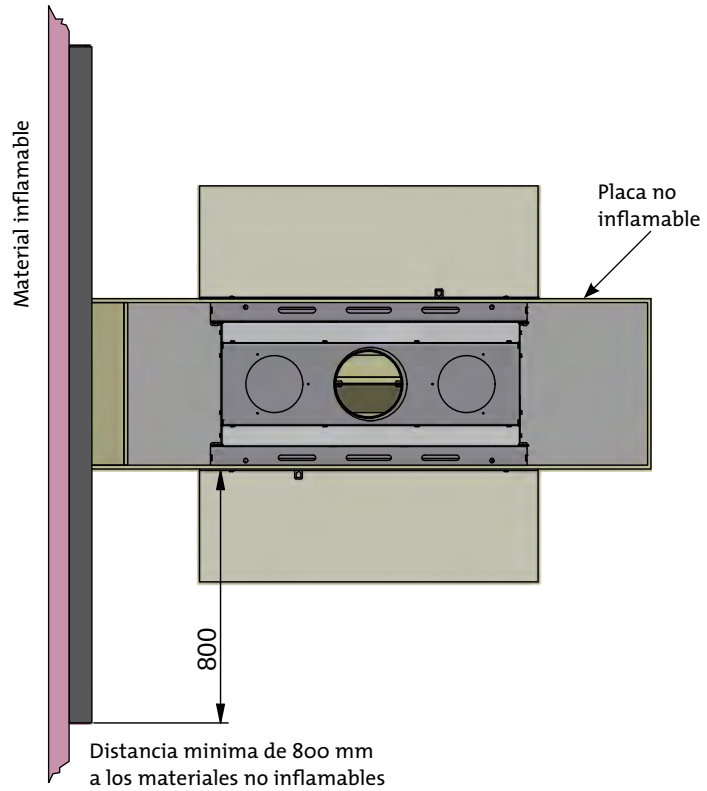

Distancia minima de 800 mm
a los materiales no inflamables

A-A

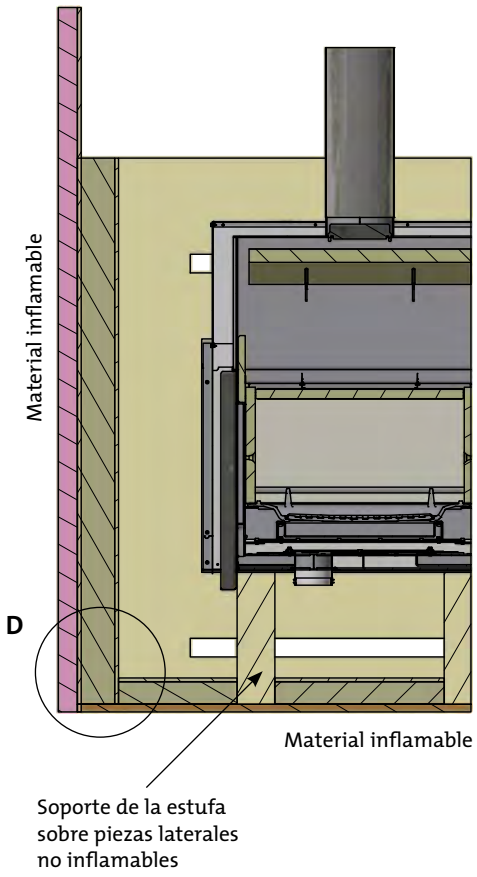

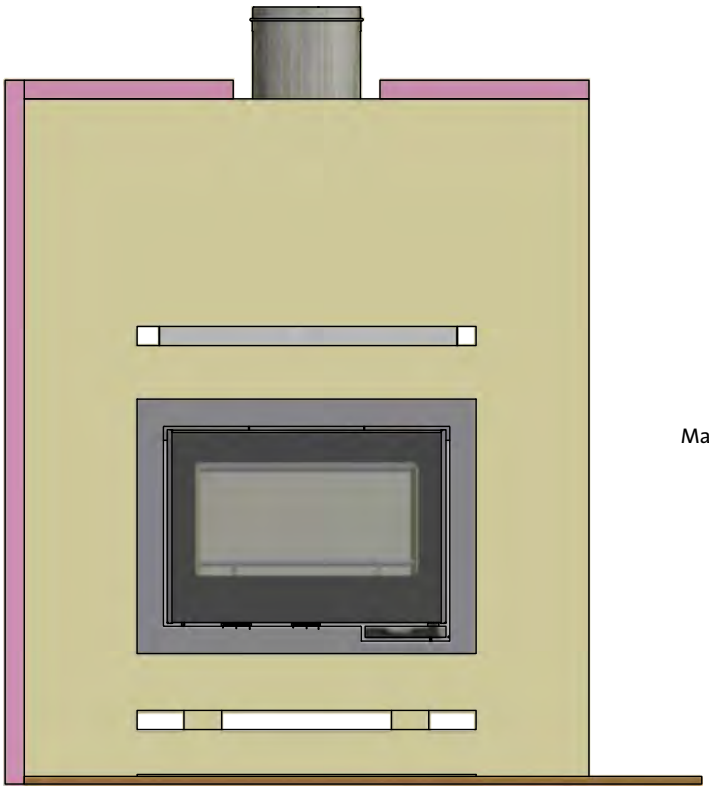

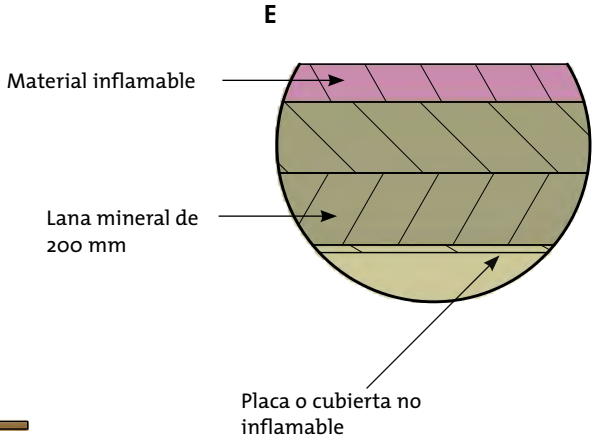
E
Material inflamable
Lana mineral de
200 mm
Placa o cubierta no
inflamable

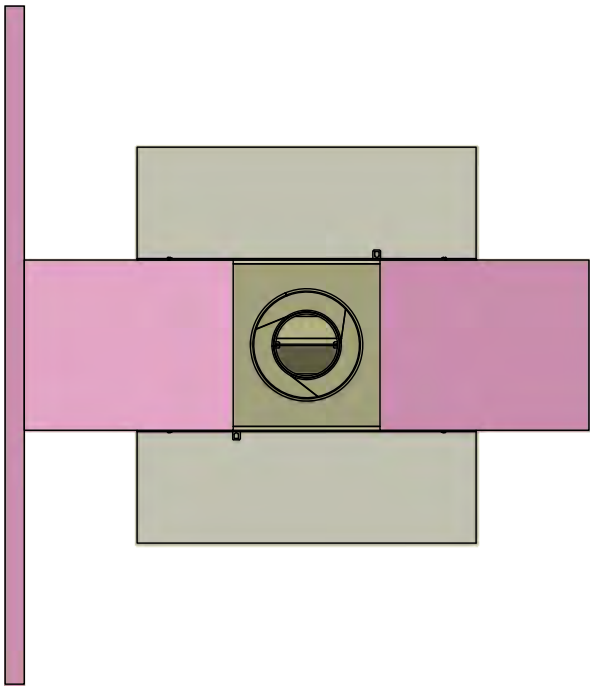

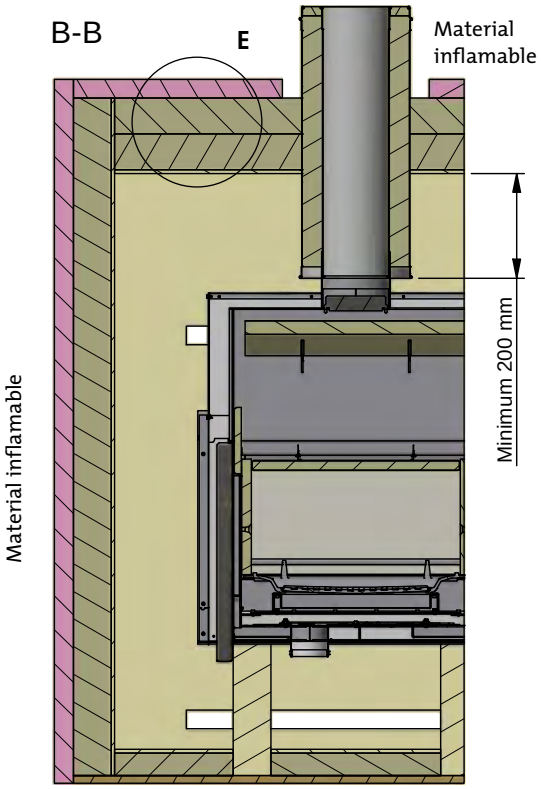
B-B
E
Material
inflamable
Minimum 200 mm
Material inflamable